




Geräteabmessungen

Bild 8: Einbauzeichnungen der Axialkolben-Verstellpumpen SPV 2, Ausführung PS
Baugrößen 033, 052, 070 und 089

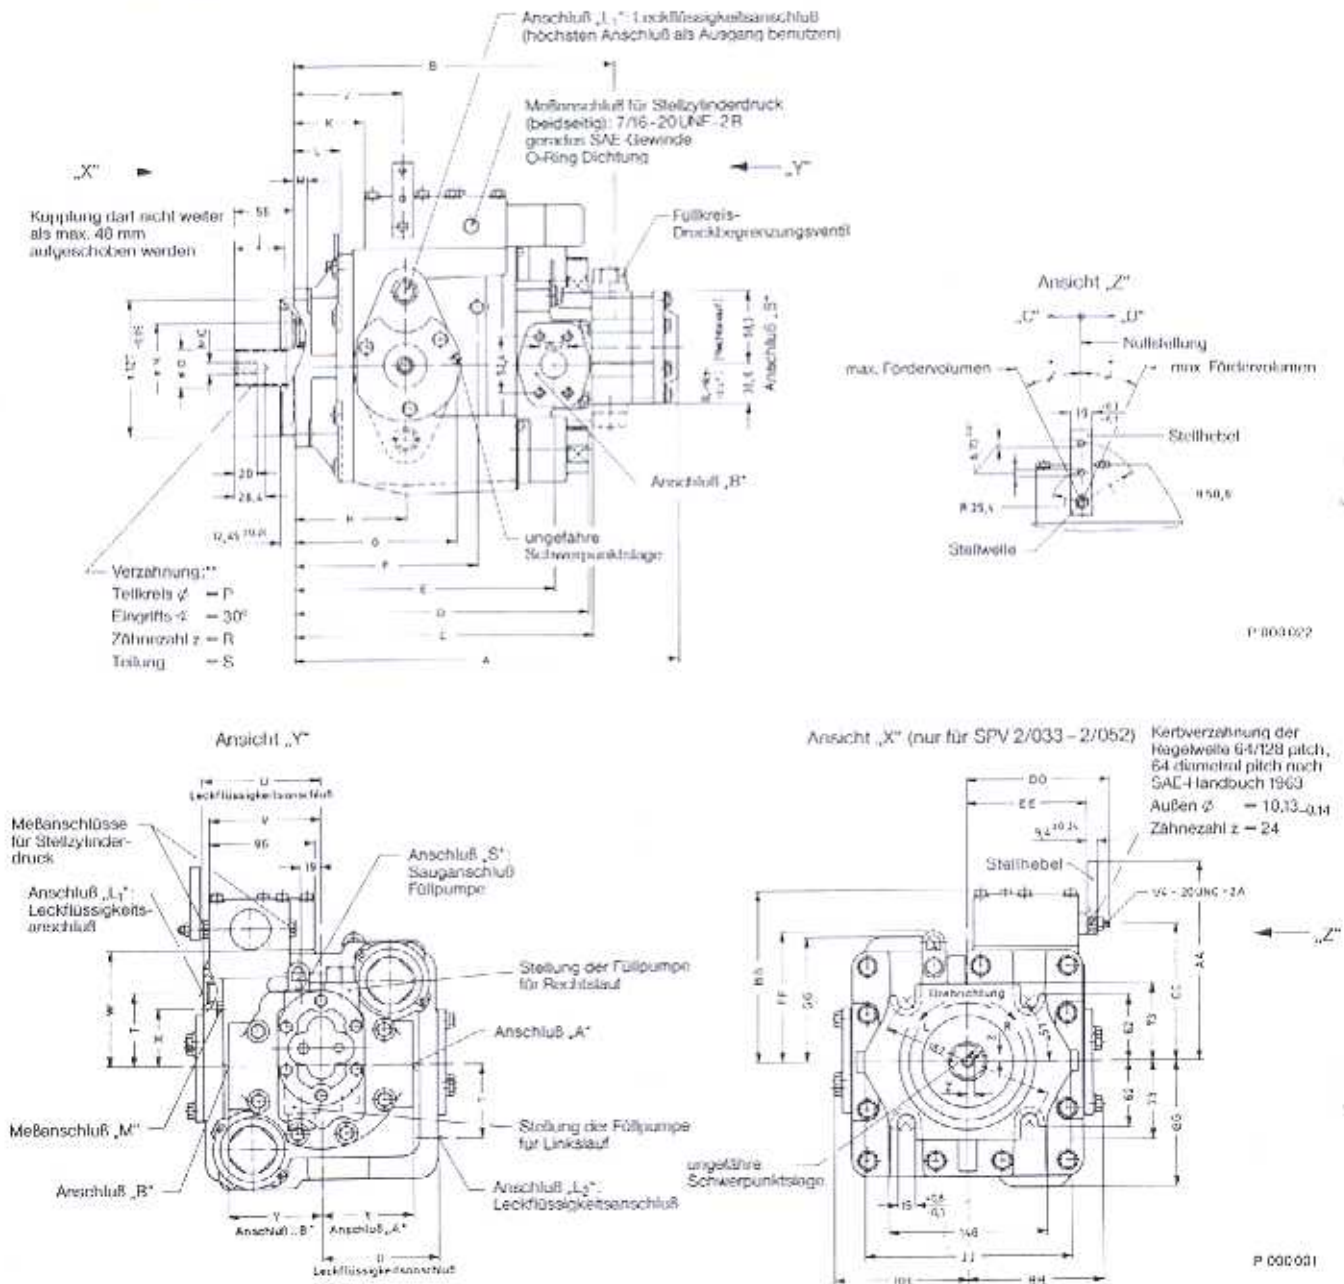

P 003022

P 000021

Anzugsmoment, Füllpumpenverschraubung: Für die Rohrverschraubung (7/8-14 UNF-2 B) im Ansaugstutzen der Füllpumpe darf das Anzugsmoment von max. 22-28 Nm nicht überschritten werden.

Tabelle 5: Abmessungen Anschlüsse

Baugröße	Anschluß „A“ und „B“	Anschluß „L ₁ “ und „L ₂ “	Anschluß „S“	Anschluß „M“
033	SAE-Flansch, Größe 1 Lochbild SAE 3000 PSI 4 Gewinde 3/8-16 UNC-2 B 18 tief	7/8-14 UNF-2 B gerades SAE-Gewinde O-Ring Dichtung	7/8-14 UNF-2 B gerades SAE-Gewinde O-Ring Dichtung	7/16-20 UNF-2 B gerades SAE-Gewinde O-Ring Dichtung
052				
070				
089				

* α min. und max. siehe Kennlinien Bild 5a-5d auf Seite 6.

** Verzahnung: Zahnwelle mit Evolventenverzahnung nach SAE-Handbuch 1963, Klasse 1, Flanken-zentrierung, volle Fußausrundung.

